

OA4 V1.1 感測器組合說明

由於目前 OA4 的選配感測器共有 11 種，且因 PCB 空間有限，部份感測器無法共用，難以將所有組合全部列出，故以下將會列出兩種方案供各位參考。

1. 目前 OA4 最多可 9 合一，其組合如下：

A(共 7 種，可全選)	B(共 4 種，最多選 2 種)
T/R、熱指數、CO2、O2、dB、PR	NH3、H2S、SO2、NO2


2. 若選配中包含 **PM2.5 或 PM10** 時，最多只能 8 合一，其組合如下：

共 8 種，可全選
T/R、熱指數、CO2、PM2.5、PM10、dB、PR

註 1：此文件對應的 OA4 PCB 版本為 V1.1，不適用於 V1.0 版本。

註 2：**熱指數**是由溫度及濕度代入公式換算得到，不是獨立的感測器，**必須選配溫濕度才能選配熱指數**。

附件：

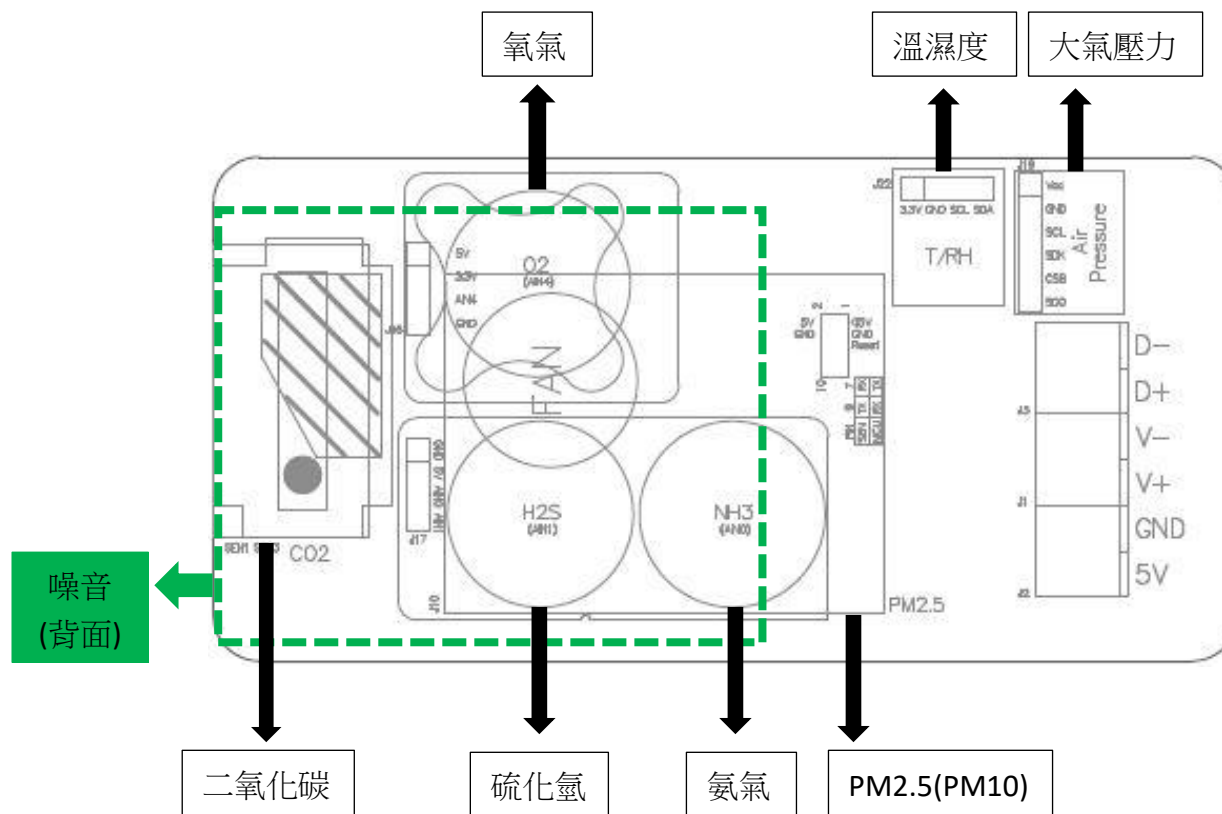

OA4 V1.1 感測器位置圖